

# NOTEINSATZPLAN ERDGAS

Edition 2013




**Übersichtsblatt  
für Feuerwehren und Notdienste  
in Zusammenarbeit  
mit den Gasverteilungsunternehmen**



Administration des services de secours  
CREOS  
SUDGAZ  
Ville de Dudelange Service Gaz

# GVU DIE GASVERTEILUNGSUNTERNEHMEN

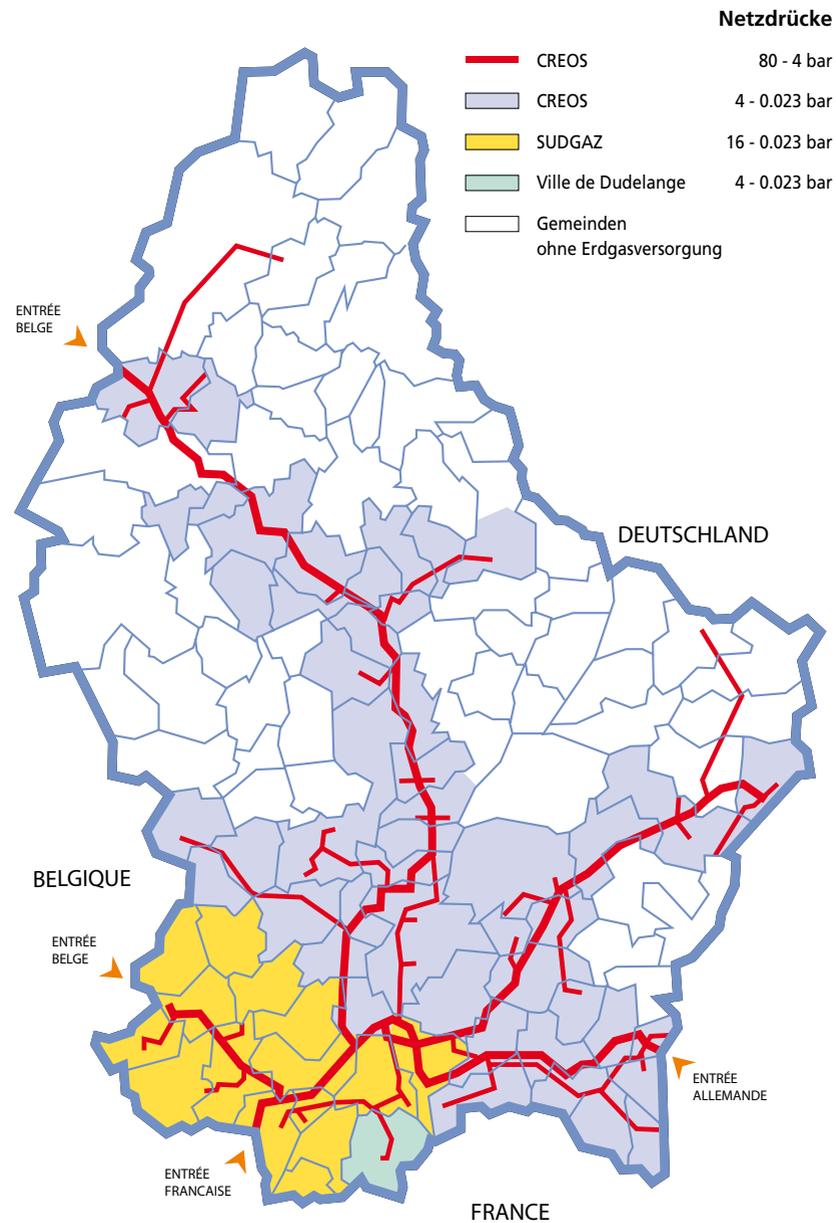

# GVU BEREITSCHAFTSDIENSTE 24/24 STUNDEN



## CREOS

während der Bürostunden:

**8007 3001**

außerhalb der Bürostunden:

**8007 3001**



## SUDGAZ

während der Bürostunden:

**55 66 55 66**

außerhalb der Bürostunden:

**55 66 55 66**



## Ville de Dudelange

während der Bürostunden:


**51 61 21-965**

außerhalb der Bürostunden:


**691 680 680**

# EIGENSCHAFTEN VON ERDGAS IM VERGLEICH ZU ANDEREN GASEN


Relative Dichte (Luft = 1)

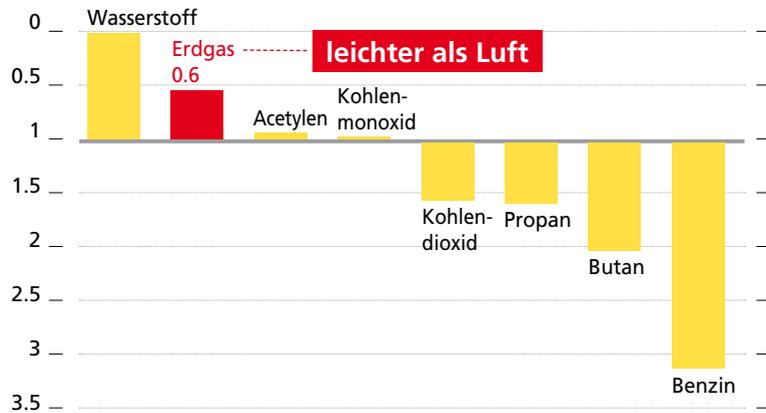

Explosionsbereiche von Gasen in Luft

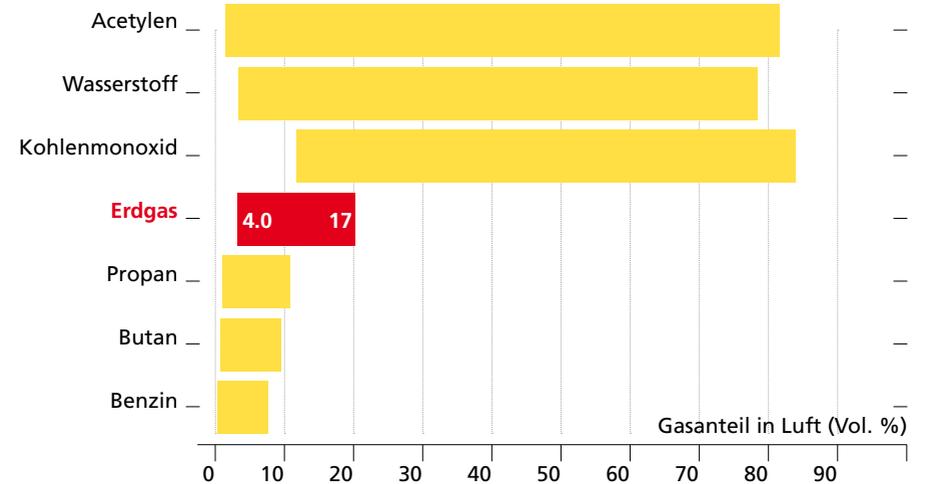

Zündtemperaturen

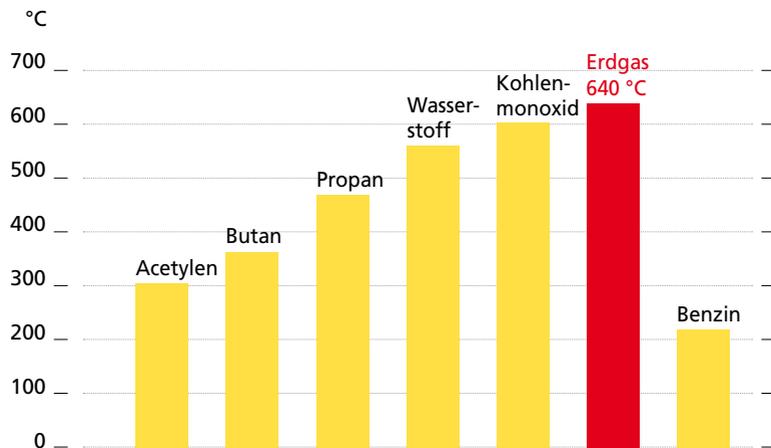

Eigenschaften des Erdgases

- farblos
- ungiftig
- von Natur aus geruchlos, odoriert als Warngeruch



Bereitschaftsdienste 24/24

CREOS:

8007 3001


SUDGAZ:

55 66 55 66

Ville de Dudelange:

51 61 21 - 965  
691 680 680


## GEFAHRENBEREICH VON ERDGAS-LUFT GEMISCHEN

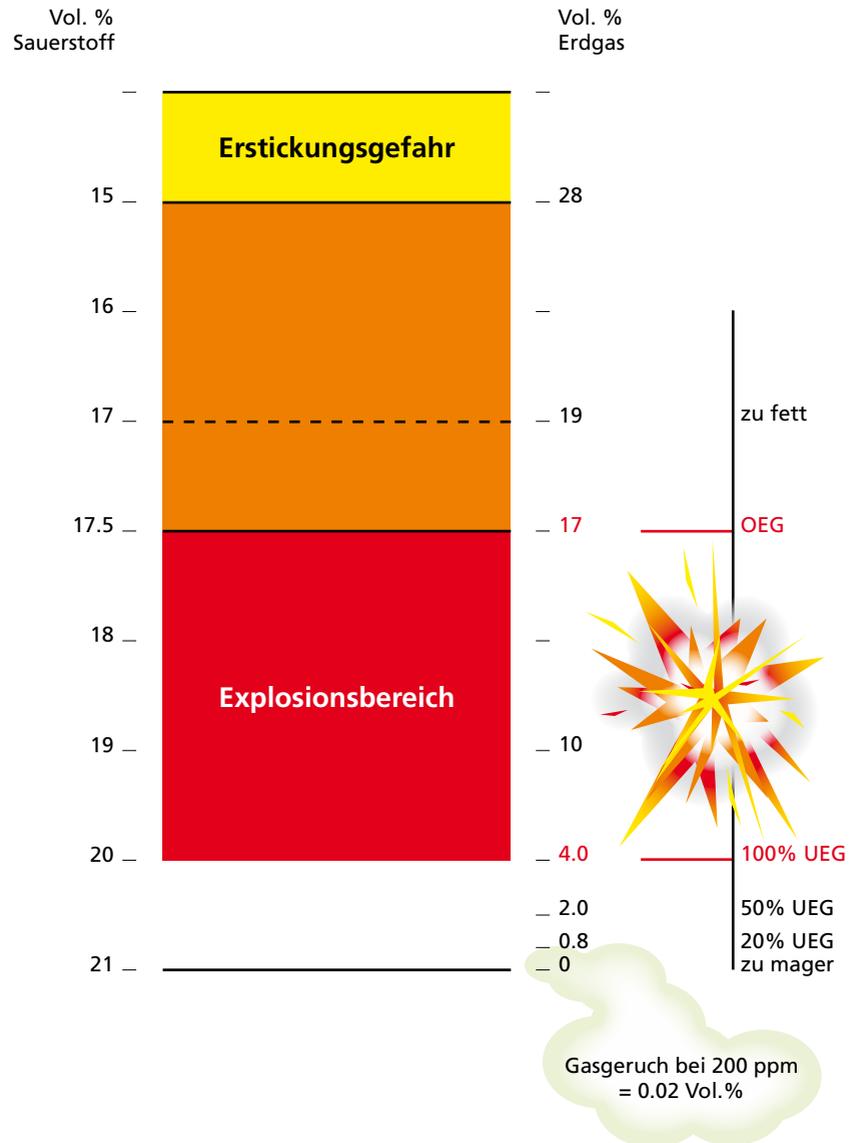

## ANNAHME EINER GASGERUCHMELDUNG ZEIT SPAREN DURCH KURZE FRAGEN

### Fragestellungen und Anweisungen

- **Frage:**  
- Name und Vorname des Meldenden
- **Frage:**  
- Telefonnummer des Meldenden
- **Frage:**  
- Ortsangabe vom Gasgeruch

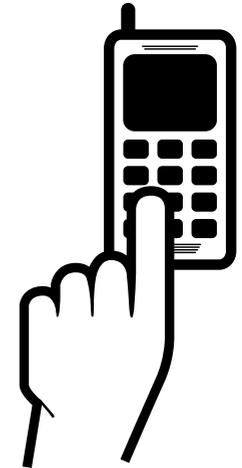

- **Anweisungen im Gebäude**
  - Lüften
  - wenn möglich Haupthahn schließen
  - Zündquellen vermeiden
  - Mitbewohner warnen
- **Anweisungen außerhalb des Gebäudes**
  - weiträumig absperren
  - Zündquellen vermeiden
- **GVU via 112 informieren**

■ <b>Unterbrechung der Haupt-Gasversorgung</b>	Seite	9
■ <b>Gasaustritt im Freien</b>		
- Gasaustritt im Freien ohne Brand		10
- Brennender Gasaustritt im Freien		11
■ <b>Gasaustritt im Gebäude</b>		
- Gasaustritt im Gebäude ohne Brand		12
- Brennender Gasaustritt im Gebäude		13
■ <b>Brand im gasversorgten Gebäude ohne Gasaustritt</b>		14
■ <b>Gasexplosion</b>		15

## UNTERBRECHUNG DER HAUPT-GASVERSORGUNG

### Leitungsbeschädigung, Einspeisungsproblem


- GUV via 112 informieren
- GUV Maßnahmen beachten!



## GASAUSTRITT IM FREIEN OHNE BRAND

### Maßnahmen


- GUV via 112 informieren
- Alle Zündquellen vermeiden
- Gefahrenbereich weiträumig absperren
- Gebäude im Gefahrenbereich räumen
- Gas-Einströmen in Gebäude/Räume verhindern  
(Fenster und Türen schließen, Ventilationen ausschalten.....)
- **GVU Anweisungen beachten!**

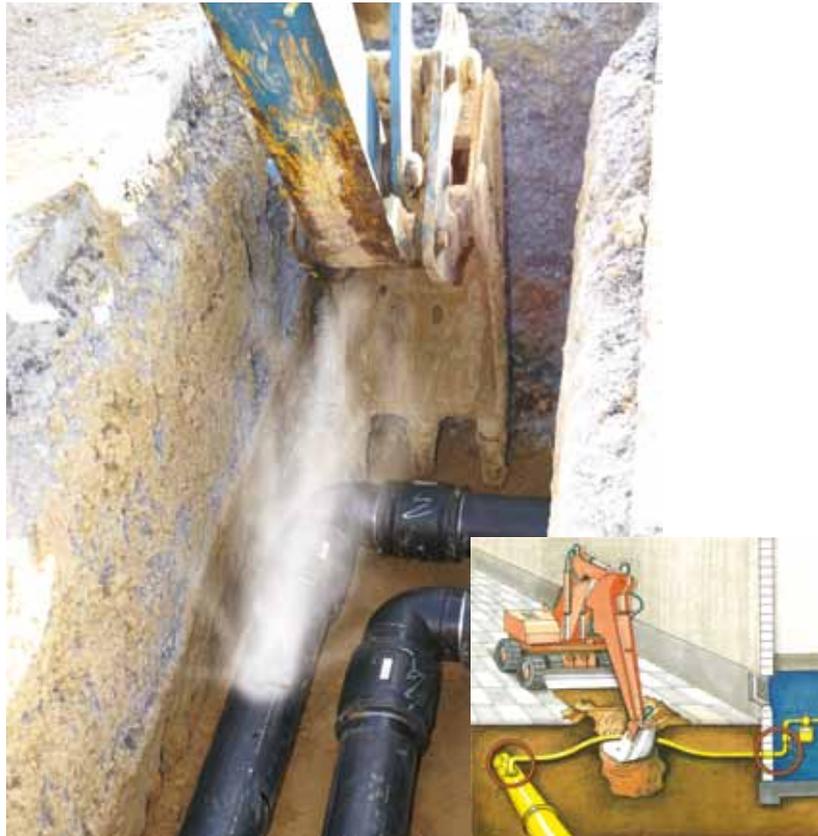

## BRENNENDER GASAUSTRITT IM FREIEN

### Maßnahmen

- GUV via 112 informieren
- Gefahrenbereich weiträumig absperren
- Gefährdete Objekte schützen
- **Nicht löschen!!**  
Ausnahme: zur Rettung von Menschenleben
- **GVU Anweisungen beachten!**

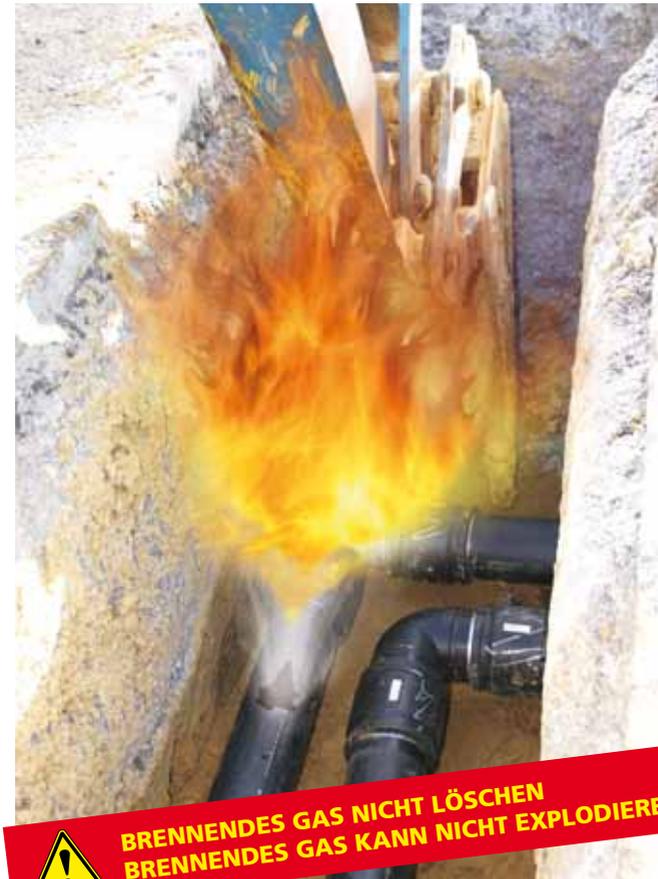

**BRENNENDES GAS NICHT LÖSCHEN  
BRENNENDES GAS KANN NICHT EXPLODIEREN!**

## GASAUSTRITT IM GEBÄUDE OHNE BRAND

### Maßnahmen

- GUV via 112 informieren
- Gasversorgung sperren
- Gebäude lüften, Bewohner warnen und Gebäude verlassen
- Alle Zündquellen vermeiden (offenes Feuer, Stromversorgung trennen)
- Gefahrenbereich weiträumig absperren
- Gaskonzentration beachten
- **GVU Anweisungen beachten!**



## BRENNENDER GASAUSTRITT IM GEBÄUDE

### Maßnahmen

- GUV via 112 informieren
- Gasversorgung sperren
- Bewohner warnen und Gebäude verlassen
- **Gasfeuer nicht löschen!!**  
Ausnahme: zur Rettung von Menschenleben
- **GVU Maßnahmen beachten!**



**BRENNENDES GAS NICHT LÖSCHEN  
BRENNENDES GAS KANN NICHT EXPLODIEREN!**

## BRAND IM GASVERSORGTEN GEBÄUDE OHNE GASAUSTRITT

### Maßnahmen

- Menschen retten / Brand bekämpfen
- Gasversorgung sperren
- GUV via 112 informieren
- **GVU Anweisungen beachten!**



## GASEXPLOSION

### Maßnahmen

- **GVU via 112 informieren**
- Mögliche Gas-Auströmung beachten
- Alle Zündquellen vermeiden
- Im Gebäude nach Menschen suchen
- Gefahrenbereich weiträumig absperren
- **GVU Anweisungen beachten!**



# DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

- **GVU via 112 informieren**
- 

- **Gasversorgung sperren:**

- **Hauptabsperreinrichtung im Gebäude**
- **Absperreinrichtung außerhalb des Gebäudes  
in der Hausanschlußleitung (wenn vorhanden)**

**(Absperreinrichtungen in Hauptleitungen  
werden nur vom Personal des GVV betätigt)**

---

- **Geschlossene Absperreinrichtungen  
dürfen nicht wieder geöffnet werden**
- 

- **Brennendes Gas nicht löschen**
- 

- **Brennendes Gas kann nicht explodieren!**